


冷凍空調機器における冷媒の市中ストック（量）

(BAU(Business As Usual) 推計)

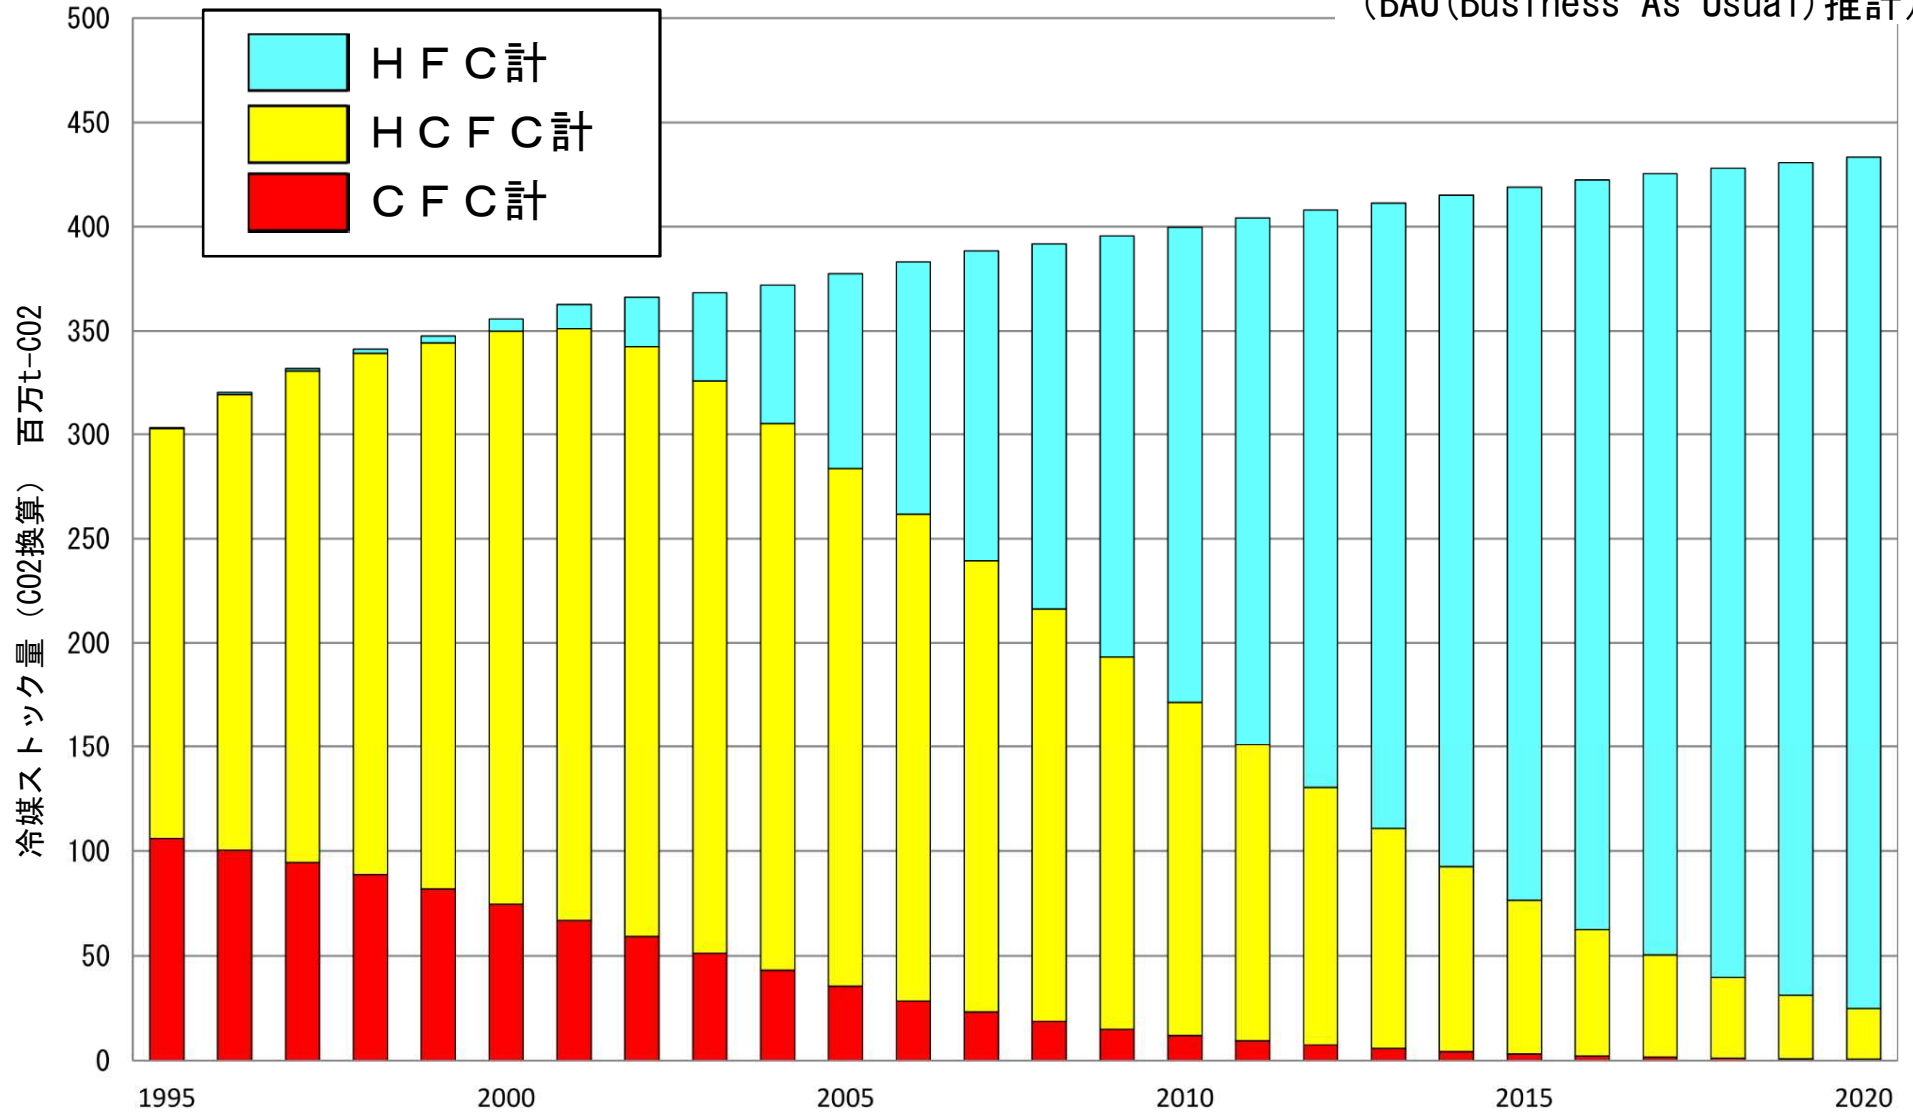

注1 フロン分野の排出推計においては、現状の対策を継続した場合の推計を示す。

注2 実績は政府発表値。2020年予測は、冷凍空調機器出荷台数（日本冷凍空調工業会）、使用時漏えい係数、廃棄係数、回収実績等から経済産業省試算。

出典：環境省、経済産業省提出資料より岩渕友事務所作成

2018年6月19日 参議院経済産業委員会提出資料① 日本共産党 岩渕友